




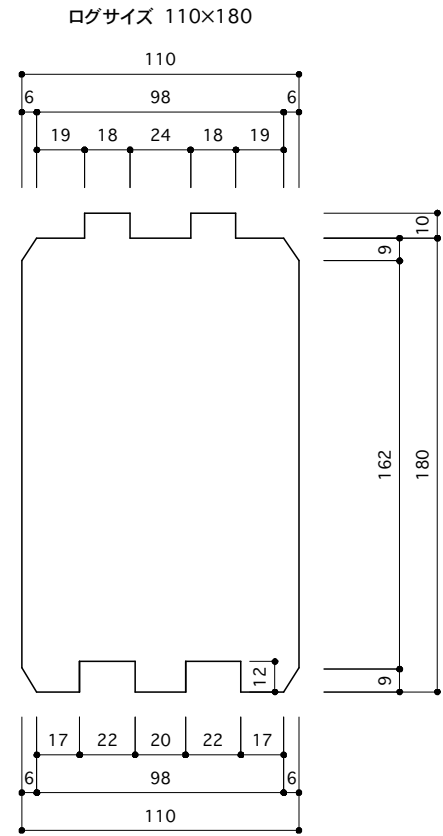

ログ断面詳細 S=1/3

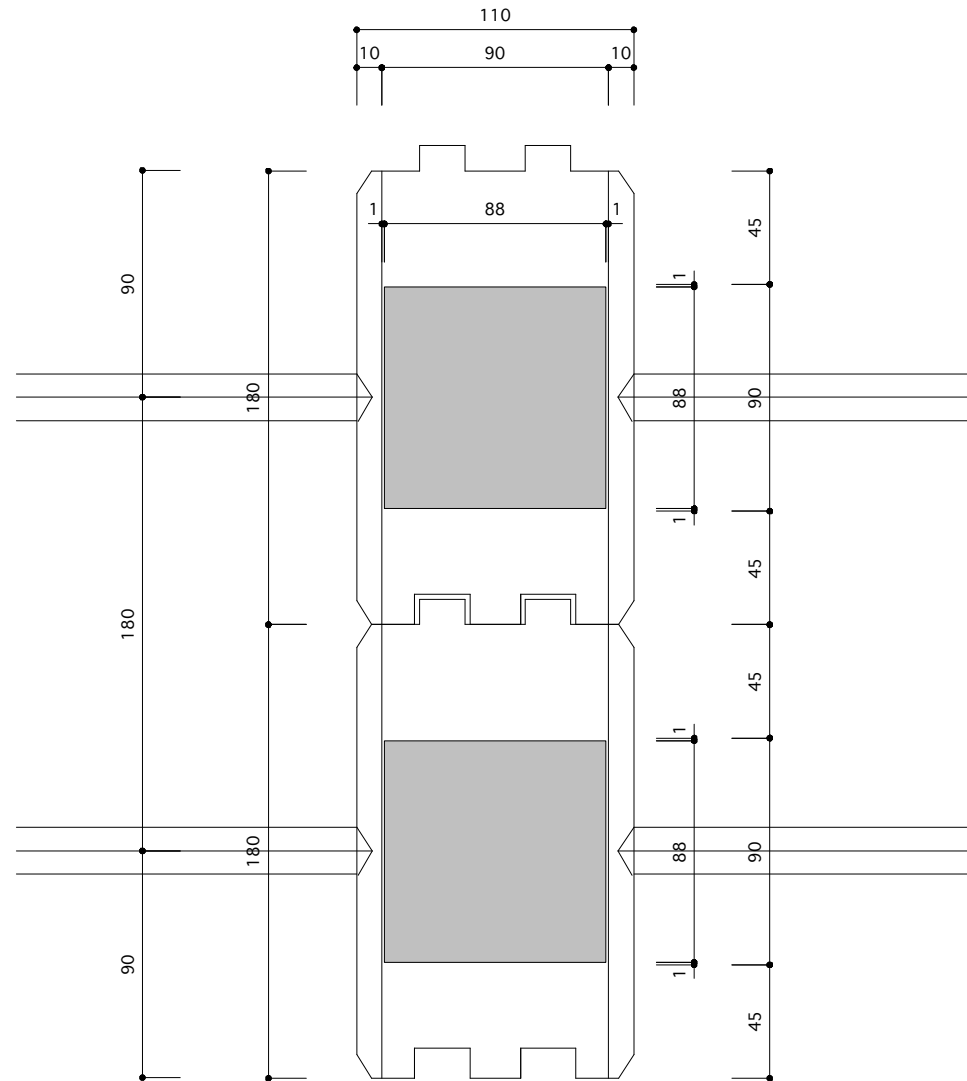

ノッチ断面詳細 S=1/3

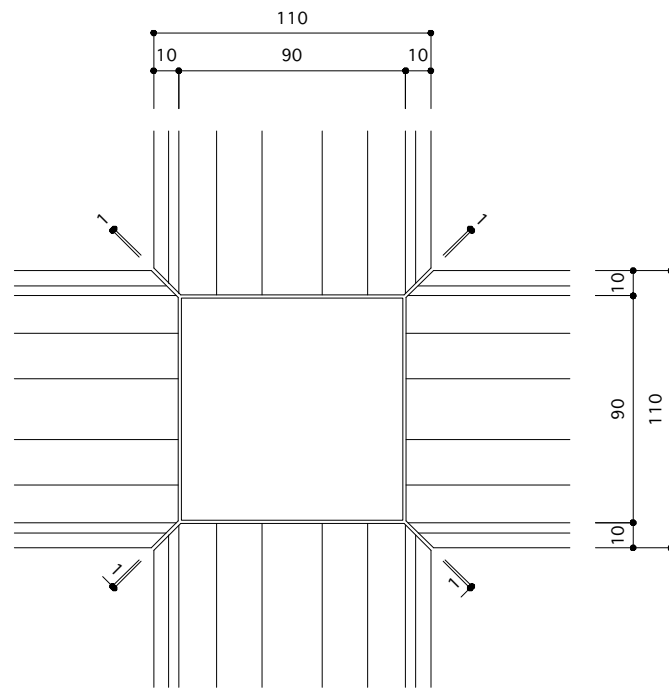

ノッチ平面詳細 S=1/3

ログ: E50 / 110×180  
ダボ: SR235 / φ13

|           |                   |           |                 |           |                 |     |  |  |            |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----|--|--|------------|
| 日本ログハウス協会 | 件名<br>座屈耐力試験(試験③) | 試験体<br>共通 | 図面名称<br>ログ断面詳細図 | 縮尺<br>1/3 | 日付<br>2011.3.24 | サイン |  |  | 図面No.<br>③ |
|           |                   |           |                 |           |                 |     |  |  |            |